


东江分水方案正式展开实施，“分水”涉及穗深莞等7市

广州每年可分13亿m³东江水

时报讯(记者 黄熙灯 通讯员 粤水婷) 记者昨日从广东省水利厅获悉,东江分水方案从“纸上谈兵”正式迈向具体实施时期。东江“分水”涉及广州、深圳、东莞等7市,对香港按粤港供水协议确定的11亿立方米/年规模。正常来水年,广州可分配东江水为13.62亿立方米,特枯来水年则为12.85亿立方米。

力,锁定年最大取水量为106.64亿立方米,特枯来水年最大取水量101.83亿吨。该方案是在确保对港供水的基础上,充分考虑防洪、供水、发电的综合利用效益,根据正常来水年和极端枯水年两种情况,制订广州市东部、深圳市、东莞市、惠州市、河源市、韶关市(新丰)以及梅州市(兴宁)在东江河道外用水量分配原则。

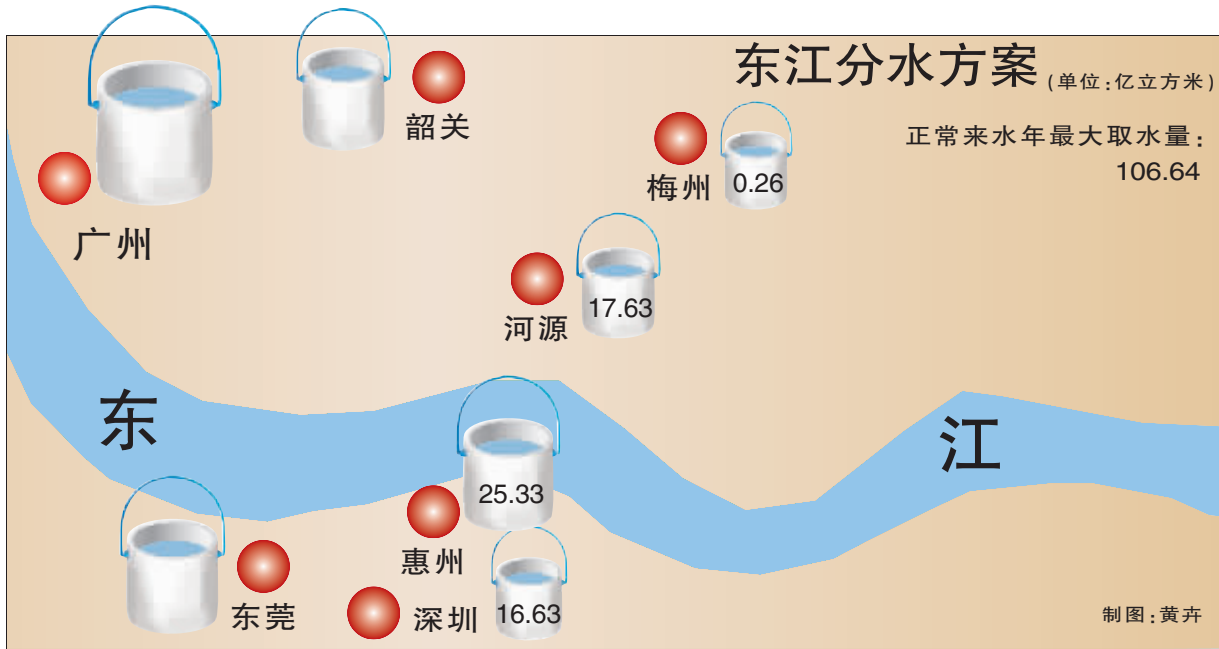

优先保证生活生态用水

东江为珠江流域的三大水系之一,流域面积为35340平方公里,多年平均径流量326.6亿立方米,是河源、惠州、东莞以及深圳和广州东部地区的主要供水水源,承担着向香港供水的重要任务。

实行水质水量双重控制

据介绍,东江流域水资源分配将优先保证生活和生态基本用水,从水量和水质两方面入手达到“双控制”,即水体不能脏,否则水质性缺水;水量不能超,否则水源性缺水,因此必须实行水质、水量的双重控制。

今年国庆西樵山狮王争霸

时报讯(记者 包鸿 通讯员 曾令华) 为纪念2008年北京奥运会,国家体育总局、中国龙狮运动协会将于今年国庆期间,在南海西樵山举行“黄飞鸿杯”奥运狮王争霸赛。

狮王争霸赛初定在10月1日、2日举行,总分第一的狮王将戴上“2008年北京奥运狮王”桂冠。“此次除了对套路编排、鼓乐配合、狮形狮貌有较高要求外,我们更重要的是比赛动作难度。湛江文车醒狮在高桩上飞身跃过3.7米的桩距而成为世界吉尼斯纪录,我们希望这次争霸赛能打破这一纪录。”中国龙狮运动协会相关负责人说。

该协会昨起向全世界几百个龙狮运动协会广发英雄帖。主办单位表示,将根据各队规模、技术、实力、战绩等遴选出10支以上的狮队参赛。



狮王争霸已经成为西樵山旅游品牌。今年国庆,众狮队将在此角逐奥运狮王桂冠。通讯员 曾令华 摄

500米长无缝铁轨在粤正式投产

时报讯(记者 刘敬 通讯员 戴军武 唐名娟) 日前,华南地区唯一的长轨焊接基地在东莞的广深铁路红海站正式建成投产,该厂将为武广、广深港等高速客运专线提供生产500米长的无缝钢轨。

据介绍,武广客运专线土建部分已接近尾声,即将进行铺轨。红海焊轨厂是目前华南地区唯一的长轨焊接基地,是铁道部在全国新建和改造的11个长轨焊轨基地中率先建成投产的焊轨基地之一。

据了解,目前大部分铁路路线都是由长度仅25米的标准钢轨连接而成。火车行驶时车轮与钢轨的接缝处会发生“咔嚓”的声音。车速越快,响声就越大,给居住在铁路沿线的居民带来严重的噪音污染。

国家质检总局近期对装饰装修材料产品进行监督检查

“维亚纳”一款木地板甲醛超标

时报讯(记者 黄熙灯 通讯员 粤质宣) 记者昨天从广东省质监局获悉,国家质检总局近期组织对浮法玻璃、强化木地板、天然花岗石、大理石等装饰装修材料产品质量进行了监督检查。

和厚度不合格。浸渍纸层压木质地板(强化木地板)共抽查了上海、广东等10个省市81家企业的81种产品(不涉及出口产品),抽样合格率为99.1%。抽查中发现常州市飞翔装饰材料有限公司生产的一款“维亚纳”浸渍纸层压木质地板甲醛释放量为

2.5mg/L,超过强制性国家标准规定的甲醛释放限量E1≤1.5mg/L。

两拒检企业产品不合格

陶瓷砖共抽查了广东、福建等10个省193家企业的197种产品(不涉及出口产品),合格率为94%。

抽查中发现的主要质量问题是个别产品破坏强度与断裂模数、吸水率不合格,使用中容易开裂、破碎、产生裂纹或剥落。

此外,国家质检总局组织对天然花岗石、大理石建筑板材的质量进行监督检查发现,上海科隆石材有限公司生产的一款白锈石花岗石

(荔枝面)(A类)和莱州市华隆石材有限公司生产的一款山东白麻(A类)长度、宽度不合格,使用时会降低装饰装修的效果。

在监督检查中,江西太阳陶瓷有限公司、东山石材有限公司在国家监督检查中拒绝抽查,其生产的陶瓷砖、天然石材被判为不合格。

让亲朋假冒员工侵占七万社保金

时报讯(记者 包鸿 通讯员 岳巍) 利用职务便利,将7名亲朋编造为公司员工,用公司的钱为他们交纳社会保险金,然后再办理退保,用这种手法先后将单位的7万余元占为己有。近日,佛山市禅城法院对这起职务侵占案件一审宣判,以职务侵占罪判处刘某有期徒刑半年。

刘某(女)是佛山某公司社保专管员。从2005年4月至2007年10月,刘某凭借职务便利,利用公司的制度漏洞,将自己的父母、妹妹以及朋友等7人编造成公司员工,用公司的钱为上述人员交纳社会保险金,然后再到社保局办理退保手续,利用上述手段,刘某将7人的社会保险费共计78075.34元占为己有。后来公司在对社保账户检查时发现了刘某的侵占行为,刘某向公司退回人民币8446.29元后,离开公司并失去联系。

陶瓷砖产品质量较差产品名单

企业名称	产品名称	商标规格(mm)	主要不合格项目
福建省晋江市闽南建筑陶瓷有限公司	干压陶瓷砖	闽南	工作尺寸、吸水率、破坏强度、断裂模数
福建省晋江市燕山建陶有限公司	通体砖	三燕	工作尺寸、吸水率、破坏强度
福建省晋江诚达陶瓷厂	劈开砖	广达	吸水率、破坏强度
温州市五星陶瓷有限公司	内墙砖	胜尔达	破坏强度、断裂模数